


180R9035

1. Skru ankerenheden "1" ud (mod uret)
1. Screw out armature unit "1" (counterclockwise)
1. Ankereinheit "1" losschrauben (gegen den Uhrzeigersinn)
1. Dévisser et démonter la pièce de fixation "1" (dans le sens anti-horaire)

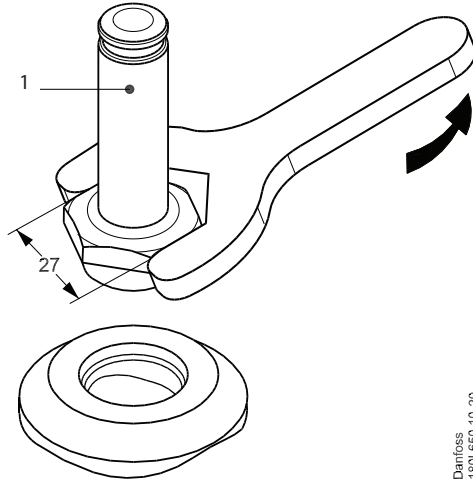


Danfoss
180L650.10.20

Såfremt fjederen falder ud af ankerrøret, skal det isættes med de tætte viklinger pegende ud af ankeret.

If the spring falls out of the armature tube, it must be refitted with the close-coiled section of the spring pointing out of the armature.

Falls die Feder aus dem Ankerrohr herausfällt, ist sie mit den engen Windungen aus dem Anker herausziehend einzusetzen.


Si le ressort tombe du tube de fixation, le remettre en place en orientant les enroulements les plus compacts vers l'extérieur.

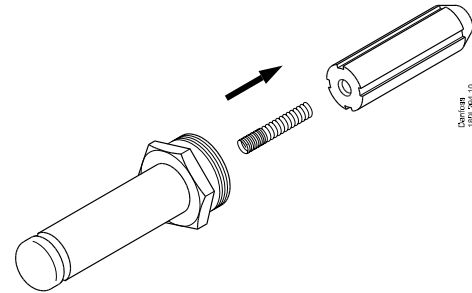

Danfoss
180L206.10

180R9035

2. Ny ankerenhed "1" iskrues ventilhuset (med uret). Der spændes med et moment på 40 Nm \pm 2 Nm.
2. Screw new armature unit "1" into valve body (clockwise). Tightening torque 40 Nm \pm 2 Nm.
2. Neue Ankereinheit "1" insVentilgehäuse einschrauben (im Uhrzeigersinn). Mit einem Drehmoment von 40 Nm \pm 2 Nm anziehen.
2. Visser la nouvelle pièce de fixation "1" sur le corps de la soupape (dans sens horaire). Appliquer un couple de serrage de 40 Nm \pm 2 Nm.

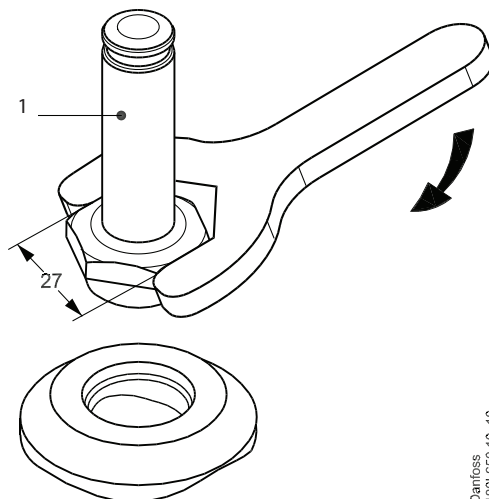

Danfoss
180L650.10.10

Ved alle gevind anbefales det at smøre med flydende sæbe.

It is recommended that all threads be lubricated with liquid soap.

Es wird empfohlen, alle Gewinde mit flüssiger Seife einzuschmieren.

Il est recommandé de lubrifier tous les filetages avec du savon liquide.